K U R Z B E R I C H T Nr. 2025-18-0278-K1

Version 1.de

Bewegungsaufnahme von Anschlussprofilen nach ÖNORM B 6400-2 Ausgabe: 2017-09-01 „Außenwand-Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS), Teil 2: Produkte. Prüfungen und Anforderungen“

Antragsteller
APU AG
Rheinweg 7
8200 Schaffhausen
SCHWEIZ

Bauart
Teleskop-Gewebeleiste aus PVC, Schaumband mit Acrylat- Haftklebstoff, aufgeklebt auf Kunststofffensterprofilabschnitte.

Produktbezeichnung
W26 - APU Teleskop-Gewebeleiste IDEAL -R

Eigenschaft
Teleskop-Gewebeleisten obiger Bauart weisen gemäß Prüfbericht Nr. 2025-18-0278-B1 nach ÖNORM B 6400-2 Ausgabe: 2017-09-01 „Außenwand-Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS), Teil 2: Produkte. Prüfungen und Anforderungen“ nachfolgende Beständigkeit gegen mechanische Wechsellasten auf:

Prüfung	Anzahl der Prüfzyklen	Klassifizierung
Dehnung/Stauchung +3,5mm/-2,0mm	3000	Klasse III erfüllt
Scherung in Längsrichtung +2,0mm/-2,0mm	3000	Klasse III erfüllt
Scherung in Querrichtung +2,0mm/-2,0mm	3000	Klasse III erfüllt

Klassifizierung:
Klasse III gemäß ÖNORM B 6400-2 Ausgabe: 2017-09-01

Gültigkeit
Laufzeit ÖNORM B 6400-2 Ausgabe: 2017-09-01

signiert von: Christoph Geiger
am: 30.07.2025
mit: digiSeal® by secrypt

signiert von: Christoph Ciniawsky
am: 30.07.2025
mit: digiSeal® by secrypt

Dipl.-Ing. (FH) Christoph Geiger
Prüfstellenleiter

Stephanskirchen
29.07.2025

Christoph Ciniawsky
Sachbearbeiter

Anlage: Zeichnung „Teleskop-Gewebeleiste W26 - APU Teleskop-Gewebeleiste IDEAL -R“

PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG
Ein Unternehmen der TÜV NORD GROUP

Lackermannweg 24
D - 83071 Stephanskirchen
+49 (0) 80 36 / 6749470
info@pfb-rosenheim.de
www.pfb-rosenheim.de

AG Traunstein HRA 8871
AG Traunstein HRB 16490
phG PfB Verwaltungs GmbH
Geschäftsführung:
Matthias Demmel, Dr. Christoph Sinder

Prüfstelle nach EN ISO/IEC 17025
Zertifizierungsstelle nach EN ISO/IEC 17065
PÜZ-Stelle nach
Landesbauordnung BAY 33
Notified Body No. 1644

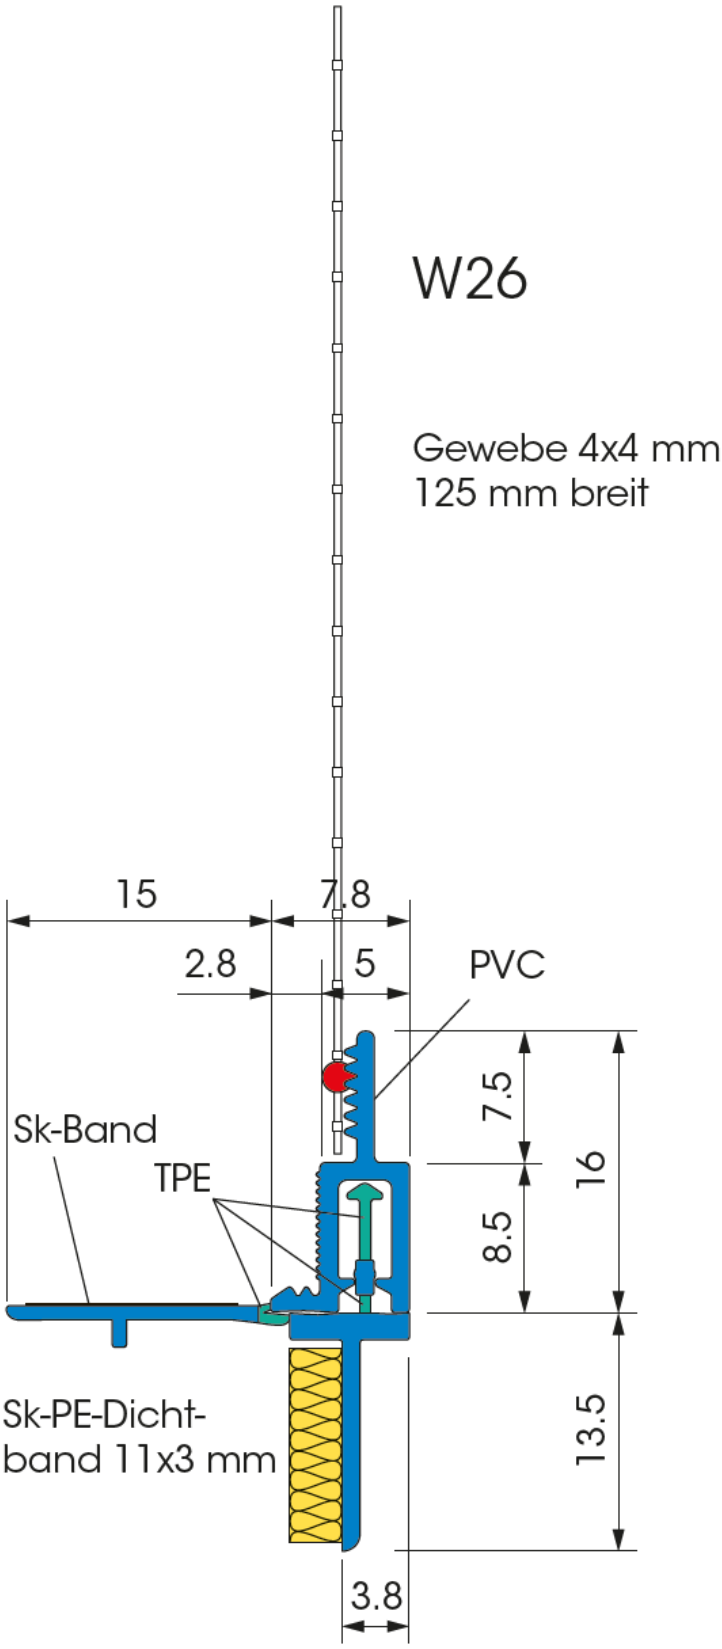
W26
Gewebe 4x4 mm
125 mm breit
15
7.8
2.8
5
PVC
Sk-Band
TPE
7.5
16
8.5
13.5
Sk-PE-Dicht-
band 11x3 mm
3.8