

Nummer	22-002430-PR01 (NW 1-E03-020310-de-01)
Inhaber	APU AG Rheinweg 7 8200 Schaffhausen Schweiz
Produkt	Äußeres Abdichtungssystem zwischen Fenster und Baukörper
Bezeichnung	W38flex
Einbaubedingungen	APU Gewebeleiste PUR-FIX-FLEX Wandaufbau Mauerwerk aus Stahlbeton mit stumpfer Leibungsausbildung, Außenseite mit Wärmedämmverbundsystem (WDVS), verputzt und gestrichen; Fenster Dreh-Kipp-Fenster aus Kunststoff, PVC-U/weiß, mit dem Glasaufbau 4/16/4, außenbündig zur Wandaußenkante mit teilweiser Überdeckung des Blendrahmens durch das WDVS montiert; Befestigung Direktbefestigungsschrauben 7,5 mm seitlich und oben, Befestigungsabstände ≤ 700 mm; Seitliche Lagesicherung über Distanzklötze; Lastabtragung Tragklötze unten
Besonderheiten	

Ergebnis *)

Prüfung von Anschlussprofilen auf Schlagregendichtheit im eingebauten Zustand nach ÖNORM B 6400-2:2020-03, Abschnitt 6.2.2
(Einzelergebnisse auf Blatt 2)



Anforderung: erfüllt

*) Entscheidungsregel: Für die Bewertung der Konformität wurde die Messunsicherheit nicht berücksichtigt.

ift Rosenheim
14.02.2023



Thomas Stefan, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
Bauteilprüfung




Thomas Krichbaumer
Prüfingenieur
Bauteilprüfung

Grundlagen

ÖNORM B 6400-2:2020-03

Prüfbericht: 22-002430-PR01 PB-E03-020310-de-01

Darstellung

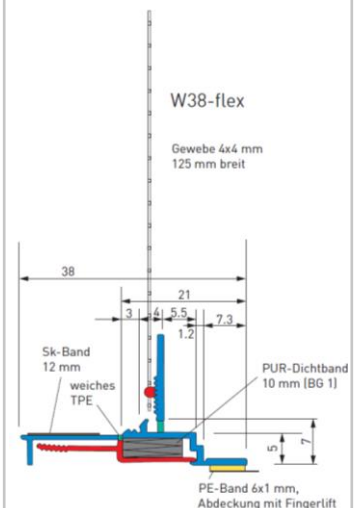

Verwendungshinweise

Die ermittelten Ergebnisse können für den Nachweis entsprechend den oben angegebenen Grundlagen verwendet werden.

Gültigkeit

Zeitlich nicht limitiert.

Bei der Anwendung sind die Aktualität der Grundlagen sowie die Übereinstimmung des Produkts zu beachten.

Die genannten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Probekörper.

Diese Prüfung ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen".

Identitäts-Check



www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft
ID: 36D-B9D27

Zusammenfassung der Ergebnisse

Beurteilung	Geprüfte Leistungseigenschaft	Ergebnis der Prüfung
ÖNORM B 6400-2:2020-03	Visuelle Kontrolle des Prüfaufbaus nach ÖNORM B 6400-2	Anforderungen erfüllt
	Schlagregendichtheit im Neuzustand in Anlehnung an EN 1027	Kein Wassereintritt bis 600 Pa
	Temperaturwechselbelastung nach ÖNORM B 6400-2	Anforderungen erfüllt
	Widerstandsfähigkeit gegen Windlast - Druck-Sog-Wechselbelastung in Anlehnung an EN 12211	Anforderungen erfüllt
	Schlagregendichtheit nach simulierter Kurzzeitbelastung in Anlehnung an EN 1027	Kein Wassereintritt bis 600 Pa
	Demontage und Beurteilung nach ÖNORM B 6400-2	Anforderungen erfüllt

Der geprüfte Probekörper erfüllt die Anforderungen der ÖNORM B 6400-2:2020-03, Abschnitt 6.2.2.