

Nummer	23-003470-PR01 (NW 02-K17-09-de-01)
Inhaber	APU AG Rheinweg 7 8200 Schaffhausen Schweiz
Produkt	Anputzdichtleiste für den Einsatz in WDVS ohne klebende Verbindung zum Blendrahmen
Bezeichnung	APU Gewebeleiste PUR-FIX-FLEX-pro Artikel-Nr. W38flex-pro
Details	Material Hart-PVC Anbindung zum Blendrahmen Fugendichtungsband, Typ 10/3-9 mm, BG 1 nach DIN 18542 Abmessungen ohne Gewebe 19,4 mm x 25,7 mm weitere Komponente Doppelseitig klebendes Schaumkunststoffband 6,0 mm x 1,0 mm, 55 kg/m ³ Klebstoffart Modifiziertes Acrylat Anbindung zum Baukörper Einputzschenkel mit aufgeschweißtem Glasfaser-Gewebestreifen, Maschenweite 4,0 mm x 4,0 mm, 160 g/m ²
Besonderheiten	Probekörperanzahl und -ausführung nach ÖNORM B 6400-2 : 2020-03

Ergebnis *)

Klassifizierung nach VDPM-Merkblatt Tabellen 4 und 5a



**Anforderungen der Klasse A
ohne Klebeverbindung erfüllt**

VDPM Merkblatt	Dehnung	Stauchung	Scherung (in beide Richtungen)	
			quer	längs
Klasse A	≥ 3,5 mm	≥ 2,0 mm	≥ 2,0 mm	≥ 2,0 mm
Geprüfte Amplituden	+ 3,5 mm	- 2,0 mm	± 2,0 mm	± 3,0 mm

*) Entscheidungsregel: Für die Bewertung der Konformität wurde die Messunsicherheit nicht berücksichtigt.

ift Rosenheim
31.10.2023



Michael Freinberger, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
Materialprüfung



Stefan Hehn, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfingenieur
Materialprüfung


Grundlagen

VDPM-Merkblatt : 2021-05
„Ausbildung von Details mit Profilen und Fugendichtungsbändern bei Außenputz und WDVS“

DIN 18542:2020-04
Imprägnierte Fugendichtungsbänder aus Schaumkunststoff zur Abdichtung von Außenwandflächen – Anforderungen und Prüfung

Prüfbericht: 23-003470-PR01
(PB 01-K17-09-de-01)

Darstellung

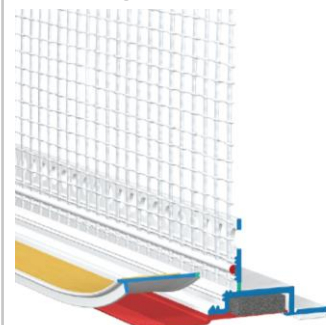

Verwendungshinweise

Die ermittelten Ergebnisse können für den Nachweis entsprechend den oben angegebenen Grundlagen verwendet werden.

Gültigkeit

Zeitlich nicht limitiert.

Bei der Anwendung sind die Aktualität der Grundlagen sowie die Übereinstimmung des Produkts zu beachten.

Die genannten Daten und Einzelergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften/beschriebenen Probekörper. Die Prüfung ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften des vorliegenden Produkts.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen".

Identitäts-Check



www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft
ID: 39B-1E8BB